



Standplatzsicherung

Der absturzgefährdete Bereich

Ein absturzgefährdeter Bereich beginnt **ab 1m Höhe** und **2m Entfernung von einer nicht gesicherten Kante**.

In diese Bereiche darf sich nur ausreichend (**nicht mit FW-Leine**, nur mit GS-Absturzsicherung!) gesichert begeben werden.

Anzuwendende Knoten

Doppel-Achtknoten

Der Doppel-Achtknoten ist ein Befestigungsknoten zum Einbinden in einen Sicherheitsgurt, Zum Herstellen einer Schlaufe um sich einzuhängen



Halbmastwurfsicherung

Der Halbmastwurf ist ein Bremsknoten zum Ablassen/Sichern von Personen/Gegenständen



Mastwurf

Der Mastwurf ist ein Befestigungsknoten zum Fixieren an Festpunkten.



Spiereinstich

Der Spiereinstich ist ein Sicherungsknoten zum Hintersichern von anderen Knoten






Standplatzsicherung

Ausführung einer Standplatzsicherung



Zurückhalten aus dem absturzgefährdeten Bereich

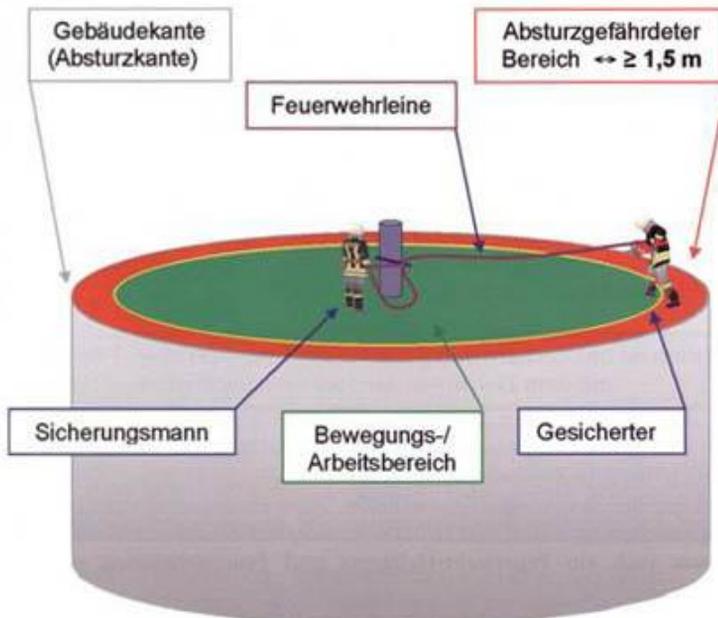

Bei allen Sicherungen mit der Fw-Leine ist zu beachten, dass die Fw-Leine **immer straff** geführt wird. Schlaffseilbildung hat zu unterbleiben, damit kein Sturz in die Leine hinein stattfinden kann.